FILTRE À SABLE DRAINÉ

Label'Eau Conseils
Eric GUERIN
379 rue du Galibier 73490 LA RAVOIRE
06 01 79 16 22
etudes@labeleauconseils.fr

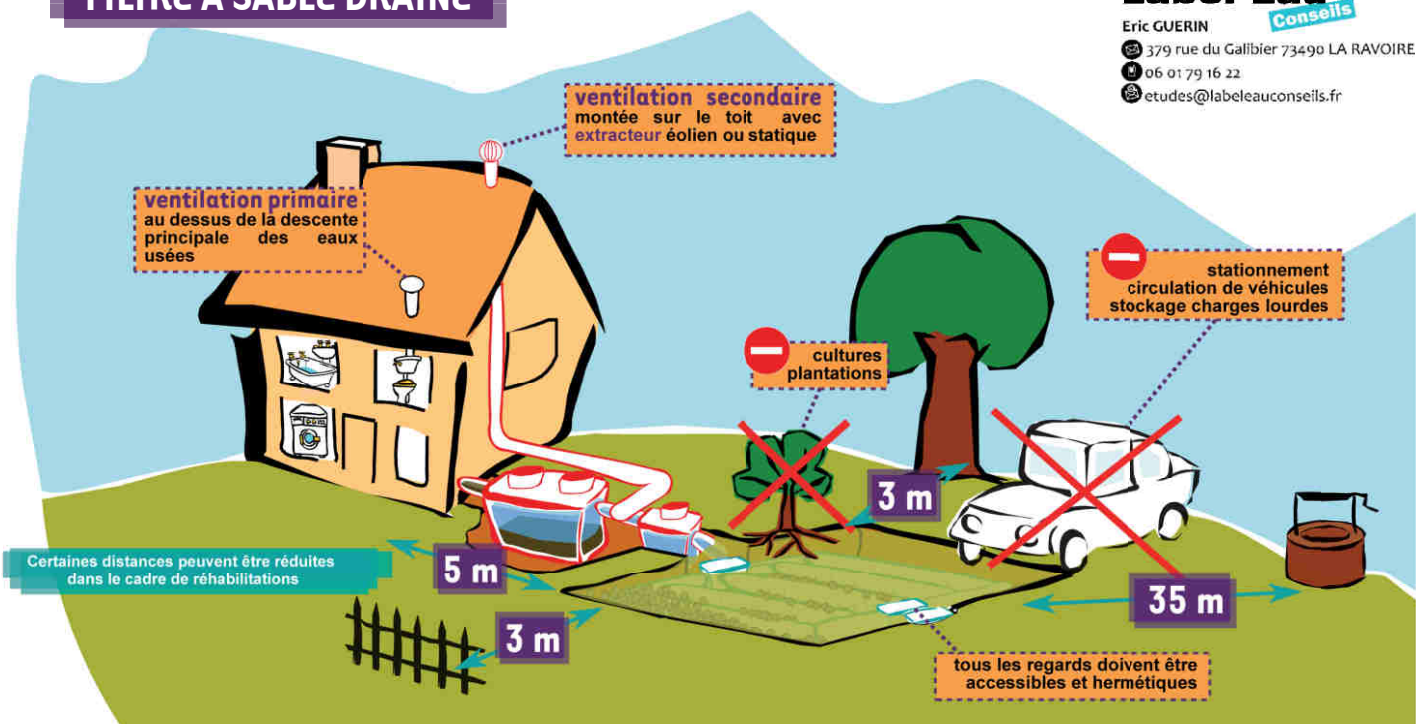

PRETRAITEMENT

Nb pièces principales	Volume fosse toutes eaux
≤ 5	3 000 litres
6	4 000 litres
7	5 000 litres

Fosse toutes eaux

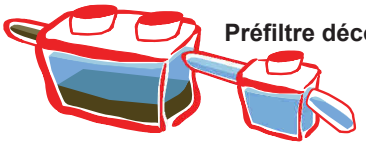

Préfiltre décolloïdeur

	Volume préfiltre
minimum	200 litres
recommandé	500 litres

TRAITEMENT

lorsque le terrain est imperméable (k*<15 mm/h)

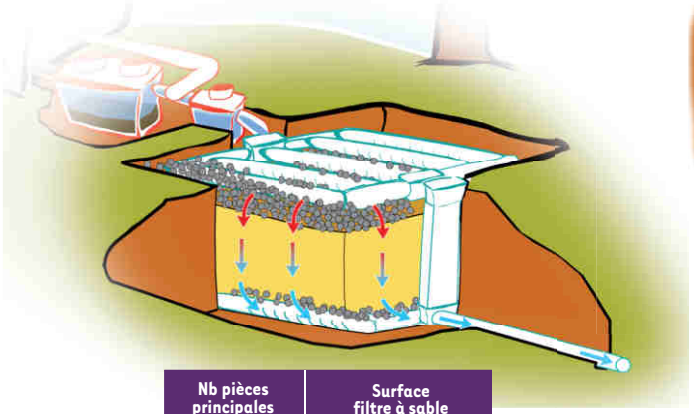

Nb pièces principales	Surface filtre à sable
≤ 4	20 m² (4m x 5m)
5	25 m² (5m x 5m)
6	30 m² (6m x 5m)

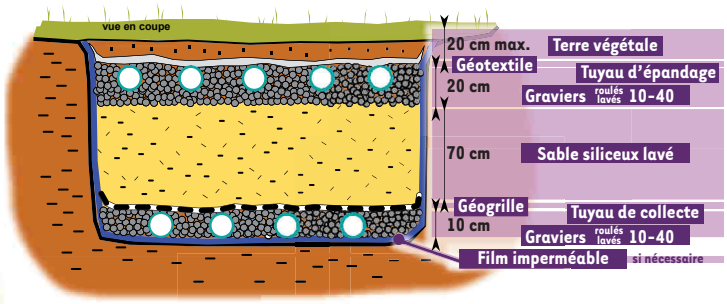

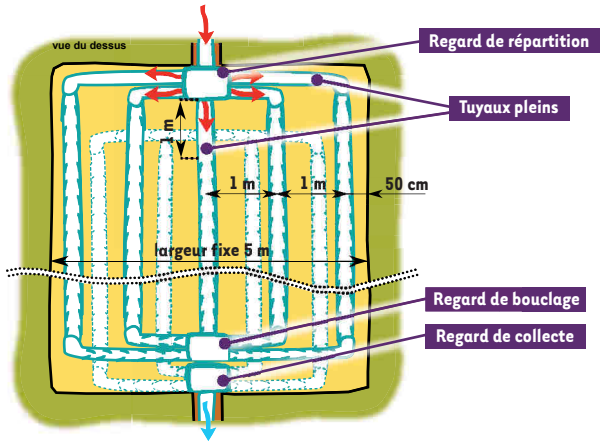

EVACUATION

par tranchées de dissipation

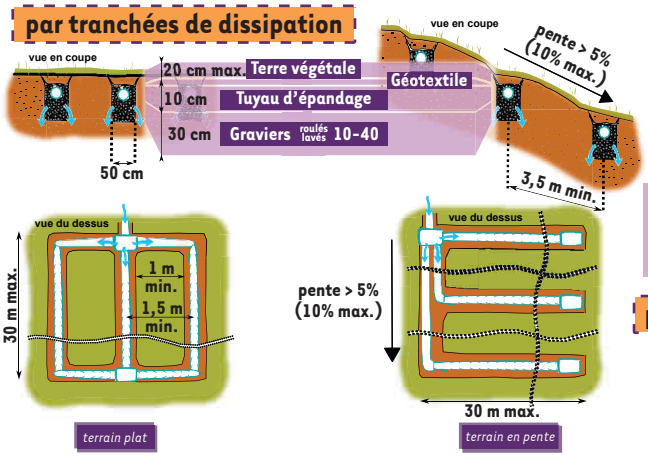

sous réserve de justification par une étude d'aptitude du sol à l'infiltration

par puits d'infiltration



par rejet au milieu hydraulique superficiel

sous réserve d'autorisation de rejet par le propriétaire ou service gestionnaire du milieu récepteur

&

sous réserve de justification par une étude de l'inaptitude du terrain à l'infiltration

*k = coefficient de perméabilité du sol mesuré après essais d'infiltration

Décembre 2012 Réalisation : Eric GUERIN Label'Eau Conseils 06 01 79 16 22 info@labeleauconseils.fr